


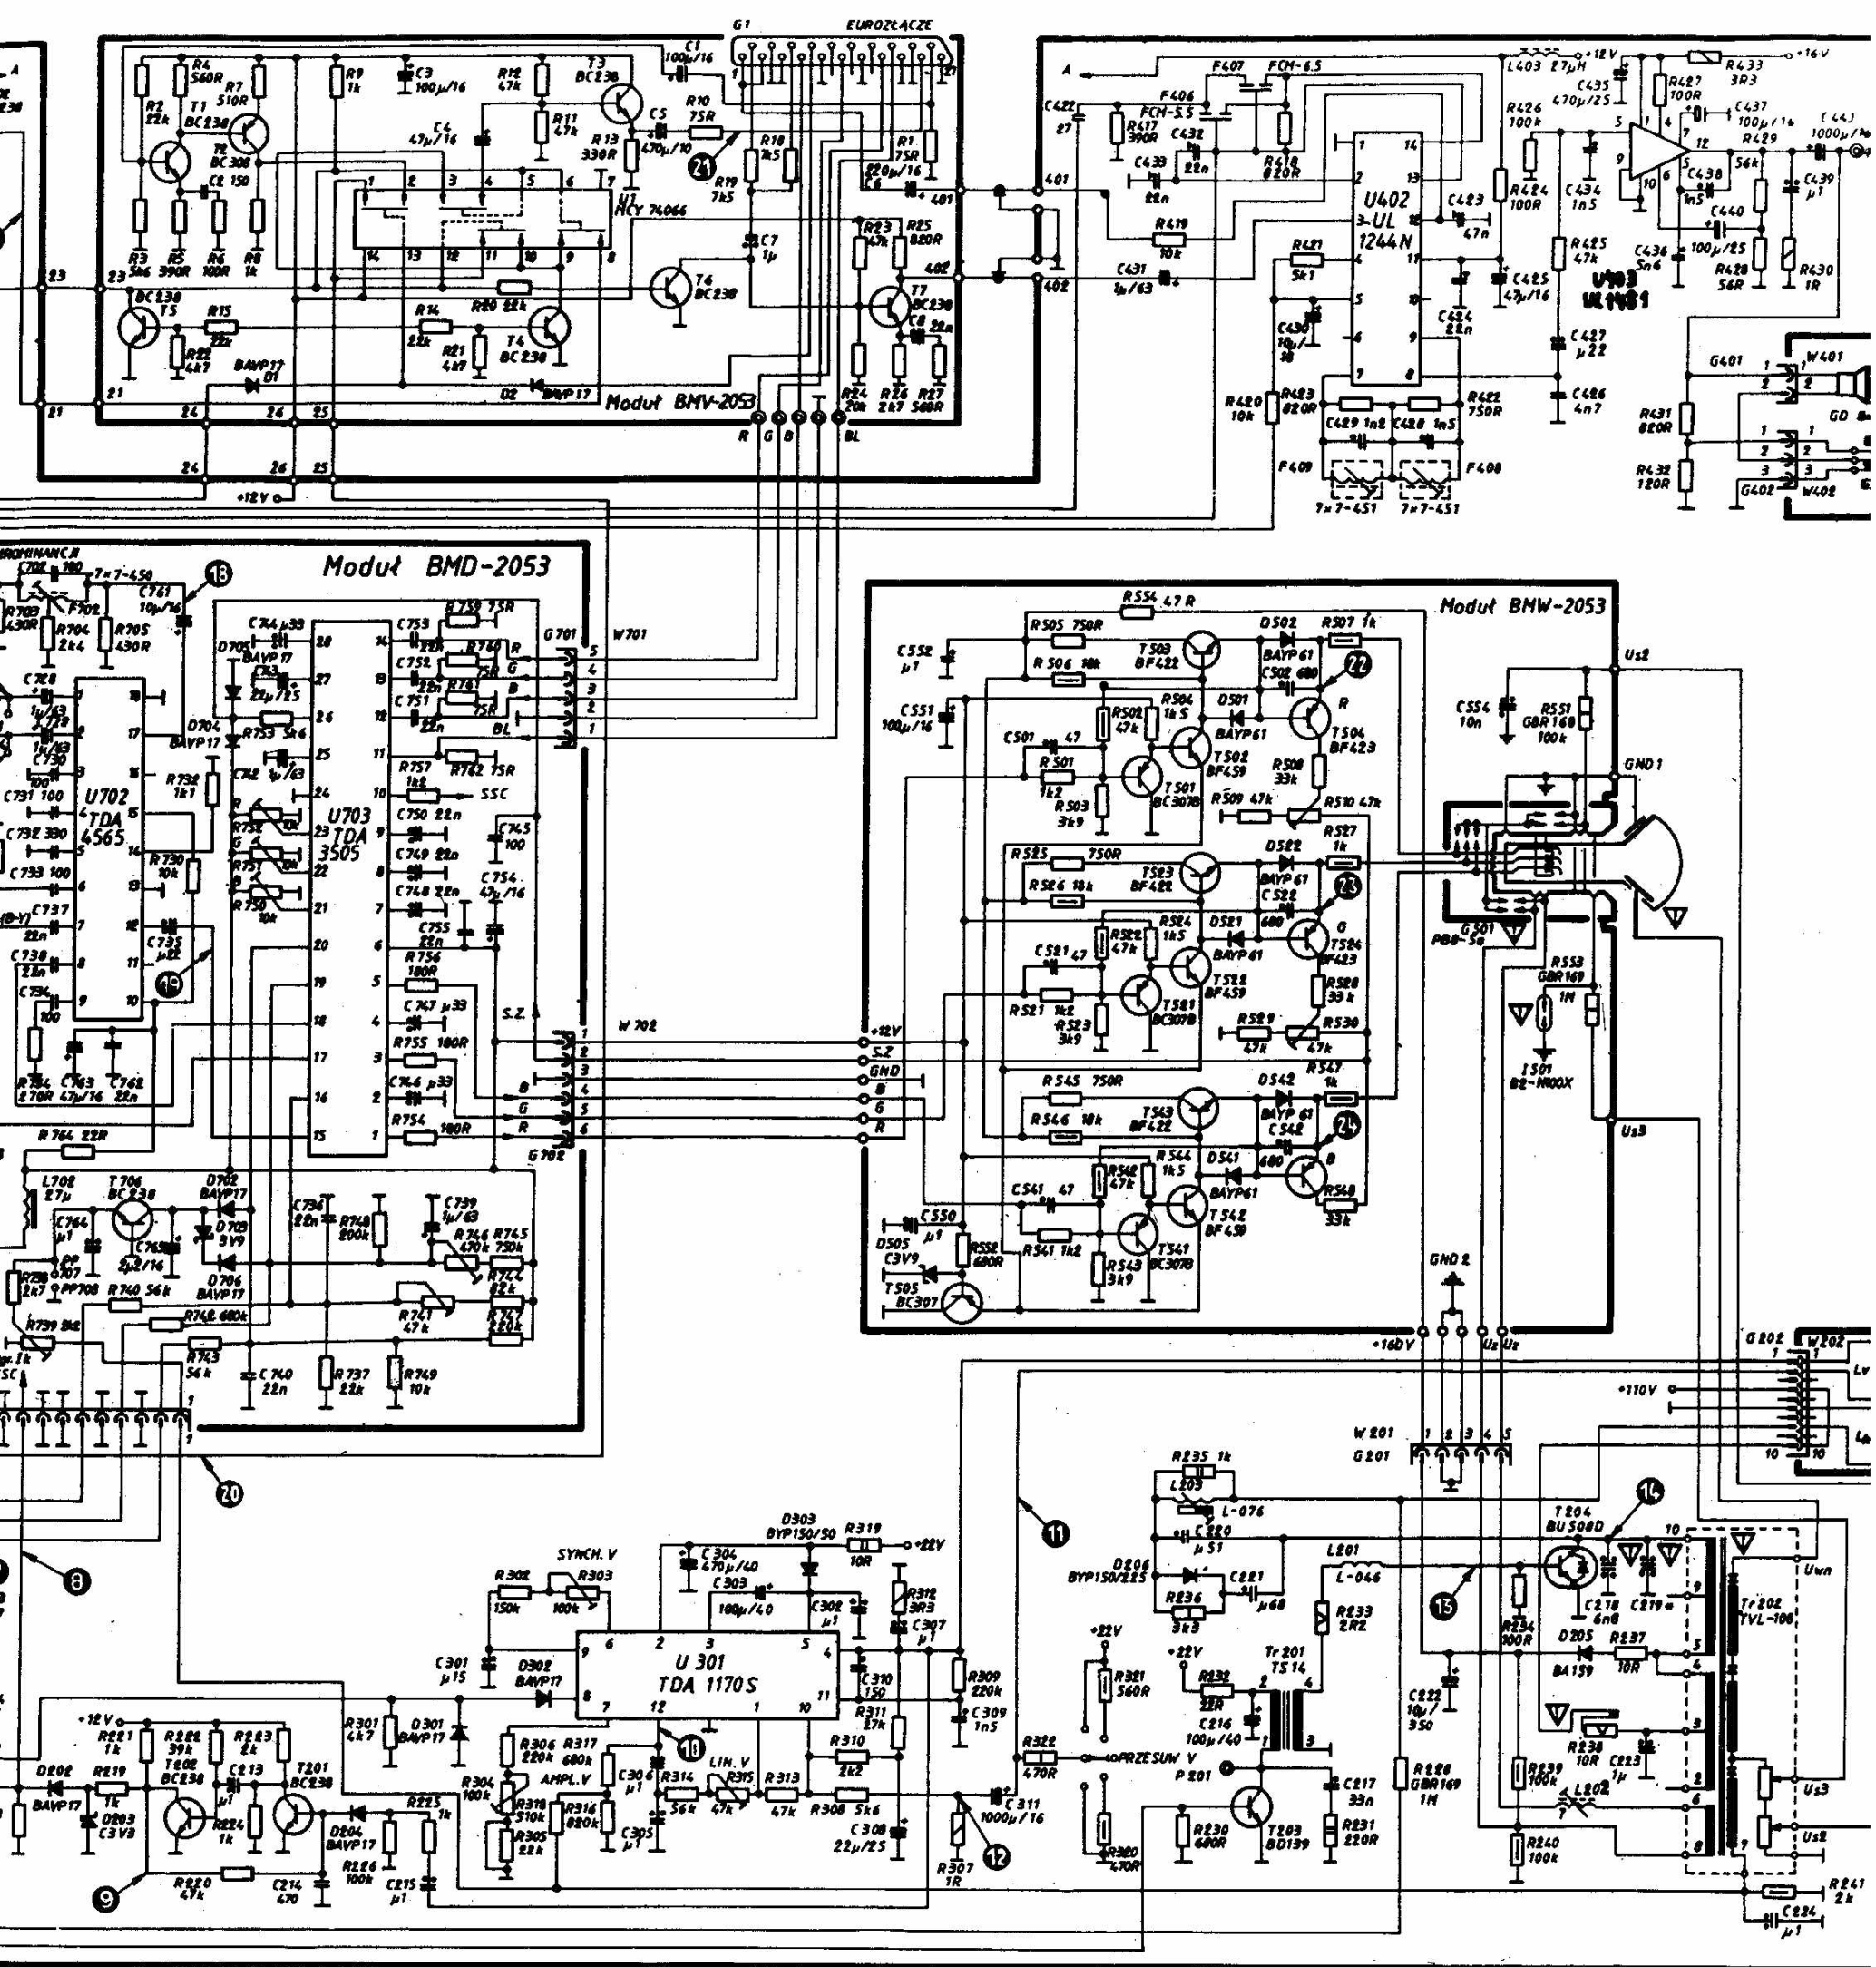

UWAGI:

1. Elementy oznaczone znakiem ∇ mają istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika lub niezawodność. Przy naprawie niedopuszczalna jest zmiana typu elementu.
2. Kondensator C 219 dobierany w zakresie 0-470 pF dla uzyskania właściwej wartości wysokiego napięcia.
3. ① - numer oscylogramu.
4. Oscylogramy zdjęto dla sygnału pasów kolorowych - obraz normalny.
5. $\perp$ - masa ogólna odbiornika.
 $\perp$ - masa kineskopu.
 $\perp$ - masa "gorąca".
6. Napięcia pomierzono miernikiem o $R_{we} > 100 \text{ k}\Omega/\text{V}$.
7. Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian wynikających z modernizacji.

TC-200