


plyw na bezpieczeństwo opuszczalna jest 70 pF dla uzyskania

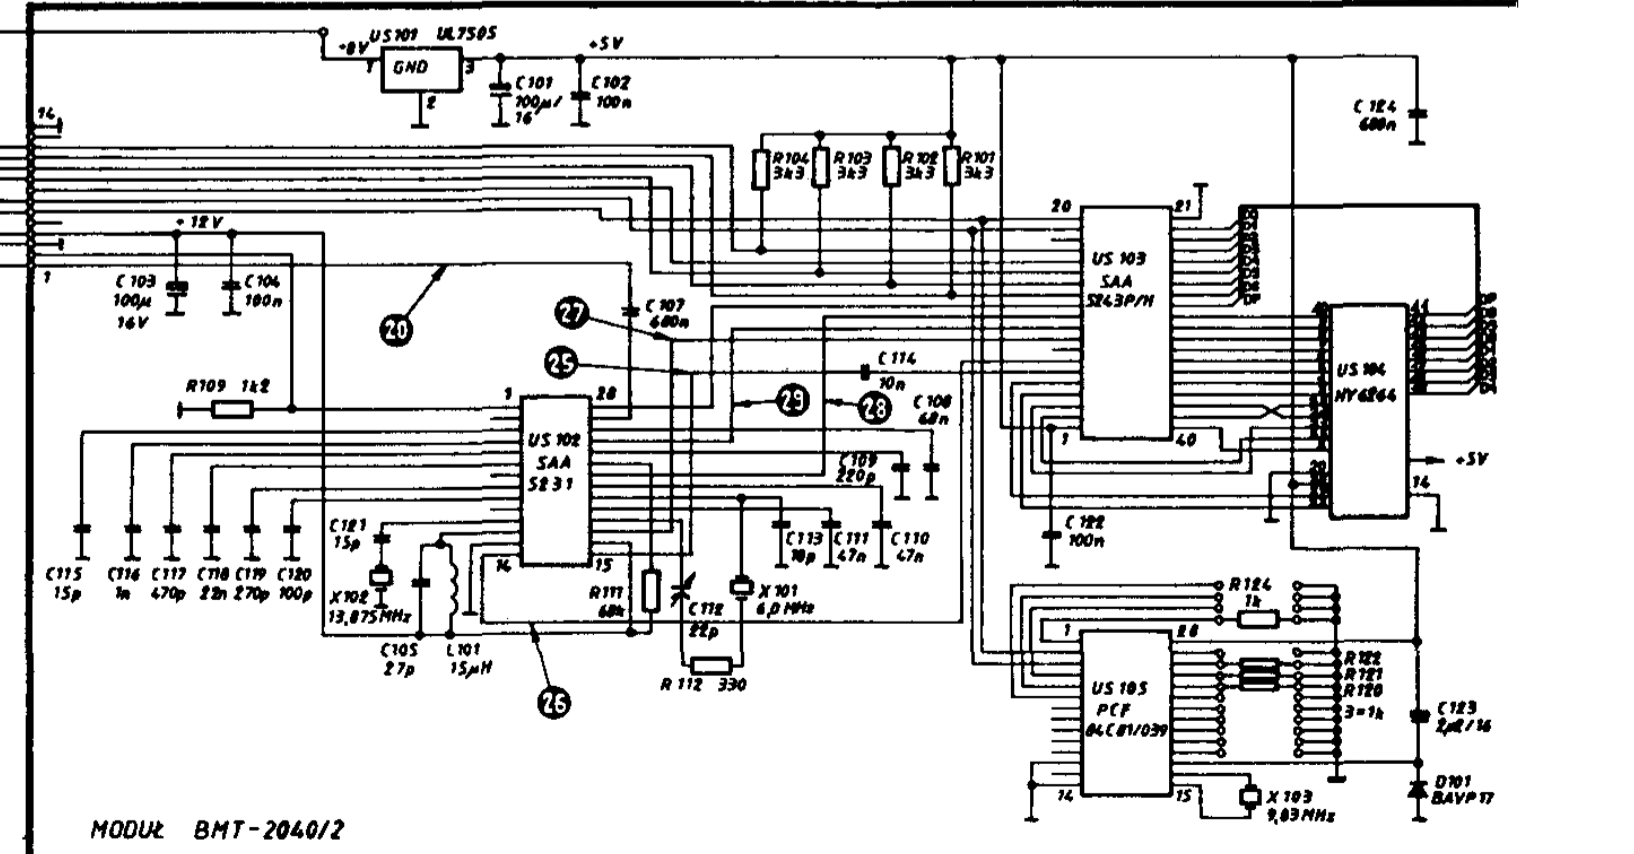

6. Napięcia pomierzono miernikiem o $R_{we} > 100 \text{ km}/V$.
7. Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian wynikających z modernizacji.
8. Moduł teletekstu BMT-2040/2 występuje w wykonaniu TC 202, połączenie ZW występuje w wykonaniu TC 202.
9. Oscylogramy 1:3 zdjęto w stosunku do masy „gorącej”.